



COMUNE DI PISA
DIREZIONE URBANISTICA

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Schedatura Edifici rilevati

Schede da 200 a 333

Responsabile del Procedimento
Arch. Gabriele Berti

Consulenza progettuale
Arch. Luca Marzi

Coordinamento: COMUNE DI PISA – USL 5 PISA

Dr. Arch. D. Cosci
Geom. M. Lazzerini
Dr. L. Sacchini

Comune di Pisa
Comune di Pisa
Società della Salute – Zona Pisana

Gruppo di lavoro:

Valutatori

A. Bolognesi
L. Sacchini
A. Bartolozzi
E. Marcheschi
S. Paolicchi

E.N.S. Sezione Pisa
Società della Salute – Zona Pisana
U.I.C. Pi. Sez. Pisa
U.I.L.D.M. Sez. Pisa
Punto Handy - Altopascio

ARCI – Servizio Civile di Pisa

Arch. M. Mariotti (Consulente)
R. Pili
P. Antonello

200

200

Destinazione : UFFICIO**Struttura:** USL 5 DIPARTIMENTO PREVENZIONEsala di aspetto
sala medica

galleria gerace

14

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>strada>marciapiede>galleria>porta>ingresso>ascensore

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. 2 a 20mt

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 90

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 2

Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 88 88

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm. 135

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 80
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 110
 Profondita' Cm: 140
 Ampiezza Porta: 80

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm. 130

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 80 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



21



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



Intestazione
 piazza XX settembre

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE  1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE  1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE  1 SISTEMI DI COMUNICAZIONE TESTUALI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAMPA SCONNESSA

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 Sede stradale > rampetta > percorso sul portico > lieve gradino > porta esterna > sala

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parch. - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	5 Largh. Min.
<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text"/>
6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> In Z.t.I A Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale A Raso	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	



10 Tipologia Ingresso	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	Cm. <input type="text" value="2,5"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala	<input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala Cm. <input type="text"/> Cm. <input type="text"/>
14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello	15/a Corrimano
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente Cm. <input type="text"/>

16 Localizzazione Funzione	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc.	<input type="checkbox"/> Su Più Piani Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Biglietteria
<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100
22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia
<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	<input type="checkbox"/> Loges <input checked="" type="checkbox"/> Altro...
22/b Stalli Di Sosta	
<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	

23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Porta: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	32 Presenza Di Ausili
<input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti
		33 Accessibilita Del Servizio Igienico
		<input type="text"/>

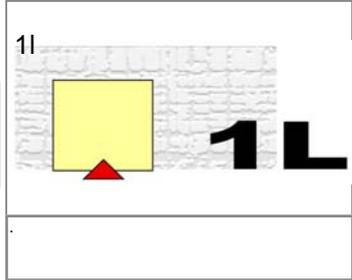

203

203

Destinazione : ARCHIVO - BIBLIOTECA

sala

**Struttura:** BIBLIOTECA COMUNALE

Lungarno Galileo Galilei

42

050910202

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****4 NON ACCESSIBILE****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

situata al 1° piano. previsto il suo trasferimento nella struttura ex richard ginori alle piagge

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > rampetta > percorso sul portico > gradino > porta esterna > sala

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.**2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. **6 Pavimentazione**

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

NON ACCESSIBILE



3l-sx



L'immagine rappresenta un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



Intestazione

Spazio Esterno

Accesso Edificio

Spazio Interno

Bagni

Rif. Foto



via del carmine

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

possibilità di accedere alla scuola attraverso una rampa che raggiunge l'adiacente ufficio scuola con porta interna di comunicazione

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

cancello>vialetto> scala>giardino>porta>corridoio> aule, dal corridoio>mensa, dal corridoio>rampetta>bagno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



31



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



205

205

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA**Struttura:** ASILO NIDO COCCAPANI

via coccapani

11

050

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

z.t.l. < gradini>porta>3 gradini> porta>corridoio> stanza dei bambini

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.l Su Marciapiede
 In Z.t.l A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 155

Numero
Gradini. 9

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 78x2 75x2

Cm. 160

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm. 110

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm. 90

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 120
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 87 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


- Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'



21



L'immagine è un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



206

206

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA**Struttura:** MEDIA TONIOLO

via niosi

4

05024528

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

marciapiede> attraversamento pedonale> raccordo> cancello> vialetto>cortile>rampa> porta> ingresso> aule

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. *a 20 metri circa dall'ingresso. occorre usare la sede stradale per raggiungere*

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili


- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



21



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



207

207

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA**Struttura: ZERBOGLIO**

via san casciani

4

050 27369

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE**3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

Primo piano non raggiungibile!!!

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

cancello>vialetto>rampetta>marciapiede>gradino>ingresso>spazio distributivo>aule
dallo spazio distributivo >ascensore>corridoio >aule

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 70

Numero
Gradini. 4

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Rampina
-
-
- Gradino
-
-
- Servoscala
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 100

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna
-
-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. 143

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 83
Porte Interne:
Ampiezza Minima
Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta: 84

25 Altezza Pulsantiera

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. 146

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 90 < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



31



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



209

209

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA**Struttura:** ELEMENTARE CAMBINI

via niosi

4

050 24528

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

previsione ascensore

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

gradino di 9 cm>cancello>cortile>rampa>ingresso>corridoio>aule
dal corridoio>mensa

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 106

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 68
 Numero
 Gradini. 3

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 70x2
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm. 145

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 128
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 80
 Porte Interne:
 < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili


- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



31

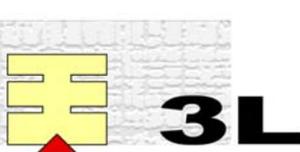

L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



210

210

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA**Struttura:** ELEMENTARE N.PISANO

piazza s.francesco

3

050 540062

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

ingresso disabili in via s. lorenzo

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

cancello>giardinetto>marciapiedi> due gradini con altezza 34cm> porta > ingresso> 5 gradini a scendere>chostro>soglia> atrio> 4 gradini con servoscala>porta> scala con servoscale> piano primo> porta> corridoio> aule. dal corridoio > rampetta> bagno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
- In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
- Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.

Porte Interne:

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:

Profondita' Cm:

Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
- Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90

Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'



31



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



211

211

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA**Struttura:** ELEMENTARE D.CHIESA

via san francesco

27

050 544577

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio> marciapiede> attraversamento pedonale> gradino di altezza 4cm> cancello> rampa>porta d'ingresso> spazio distributivo> aule

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 70

Numero
Gradini. 4

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 80x2 147x2

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm. 135

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm. 80

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 120
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 98 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 83 < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili


- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



3l



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



Intestazione

Spazio Esterno

Accesso Edificio

Spazio Interno

Bagni

Rif. Foto



P.zza Martiri della Libertà 33 050 883230

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

alcune funzioni si trovano in mezzanini non accessibili

le foto sono state tratte dal sito internet della biblioteca

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

percorso su piazza protetto>cancello >vialetto interno> porta> sala lettura e prestiti

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.

Porte Interne:

Ampiezza Minima Passaggi Interni:

- < Cm 90
 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm.

- < 80
 80-90
 90-100
 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:

Profondita' Cm:

Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.

Porte Interne:

- < Cm 90
 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili


- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico


ACCESSIBILE



31

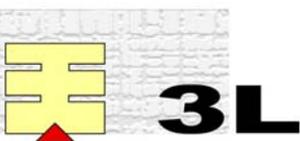

L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.

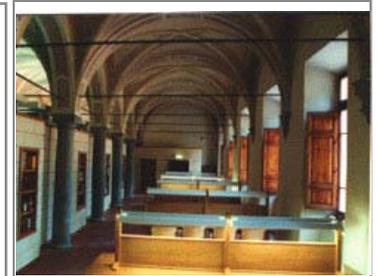

215

215

Destinazione : ARCHIVO - BIBLIOTECA**Struttura:** CASA DELLA DONNA

via galli santi

8

050 550627

MART. MERC. 9.30 - 12.30, 16.30 - 19.30
LUN., GIO., VEN. 16.30 - 19.30**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE****GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE**

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

percorso su marciapiede> cancello>cortile>porta>spazio distributivo>porta> ingresso>ricezione>sala>ascensore>1° piano

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.

2

Numero

0

Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.

78

78

Cm.

< 80

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

100

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima

Cm.

Porte Interne:

Ampiezza Minima

Passaggi Interni:

 < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm.

73

 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:

115

Profondita' Cm:

90

Ampiezza Porta:

90

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

90

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima

Cm.

95

 < Cm 90 > Cm 90

Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



2l-sx



L'immagine rappresenta un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



piazza dei cavalieri

7

050 509205

LUNEDÌ-VENERDÌ: 9:00-19:30 SABATO: 9:00-13:45

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

la biblioteca è collegata ai locali della gherardesca, il disabile è sempre accompagnato dal personale di servizio

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

marciapiede>porta>spazio distributivo>porta>spazio distributivo>porta di ingresso>corridoio>metal detector>banco
d'accettazione>porta>1° sala

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitò Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima
 Porte Interne: Cm.

Ampiezza Minima
 Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm.

- < 80
 80-90
 90-100
 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: Profondità Cm: Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficoltà'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima
 Porte Interne: Cm.

- < Cm 90
 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilità Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



2l-sx



L'immagine rappresenta un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.

216

216
/2**Destinazione :** ARCHIVO - BIBLIOTECA

sale superiori

**Struttura:** SCUOLA NORMALE SUPERIORE

piazz dei cavalieri

7

050 509205

LUNEDI-VENERDI: 9:00-19:30
SABATO: 9:00-13:45**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE****GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE****4 NON ACCESSIBILE****3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE***la biblioteca è collegata ai locali della gherardesca, il disabile è sempre accompagnato dal personale di servizio***0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

marciapiede>porta>spazio distributivo>porta>spazio distributivo>porta di ingresso>corridoio>metal detector>banco d'accettazione>porta>1° sala> rampetta con forte pendenza> saletta lettura> rampetta con forte pendenza> corridoio> sala> scala> corridoio> ascensore di collegamento al palazzo della gherardesca

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitò Dei Posti Auto Riservati.**2 Tipologia Parcheggio**

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. **6 Pavimentazione**

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm.
Numero
Gradini. **12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm.
Cm. **14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna
-
-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondità Cm:
Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficoltà'
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Porte Interne: Cm. < Cm 90 > Cm 90**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilità Del Servizio Igienico**ACCESSIBILE**

Rif. Foto

217

217

Destinazione : EDIFICIO MONUMENTALE**Struttura:** TERME ROMANE

si



largo del parlascio

050 509205

LUNEDÌ-VENERDÌ: 9:00-19:30 SABATO: 9:00-13:45

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****4 NON ACCESSIBILE****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE****0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

sede stradale<gradino a salire<marciapiede<gradino a salire<gradini a scendere

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.**2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. **6 Pavimentazione**

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm. Numero
Gradini. **12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm. Cm. **14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm. **15/a Campanello**

- Presente
 Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:

Profondità Cm:

Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm. **26 Segnaletica Per Non Vedenti**

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni


Ampiezza Minima Porte Interne: < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

11



Rif. Foto



via curtatone e montanara

15

050 913411

LUNEDÌ-VENERDÌ: 9:00-19:30 SABATO: 9:00-13:45

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

bagno al pt

bagno al pt

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato>scalino a salire>marciapiede>rampa>loggiato>cortile interno>ascensore>loggiato>porta>sala

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni


Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE

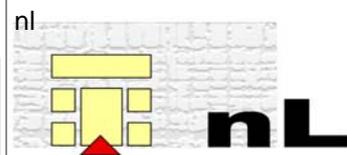

L'immagine è un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.

219

219

Destinazione : STRUTTURA SANITARIA**Struttura:** AZIAENDA USL5 CENTRO DIREZIONALE

via zamenhof

1

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

Pt: uffici; p1° amministrazione uffici; p2° gestione personale uffici; p3° direzione generale; p4° sala riunioni

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

cancello>spazio protetto>marciapiede>gradino>porta>ingresso>spazi distributivi>rampa>ascensore>ai piani superiori

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.

6

Numero

1

Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.

160

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima

Cm.

Porte Interne:

Ampiezza Minima

Passaggi Interni:

 < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm.

 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:

130

Profondita' Cm:

95

Ampiezza Porta:

70

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

>130

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima


Cm.

 < Cm 90 > Cm 90

Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

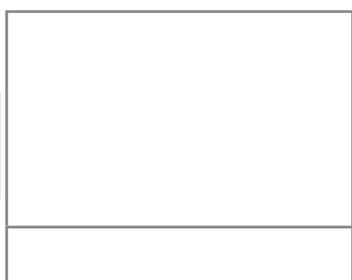33 Accessibilita Del Servizio Igienico

Rif. Foto

220

220

Destinazione : STRUTTURA SANITARIA**Struttura: AZIAENDA USL5 CENTRO DIREZIONALE**

via zamenhof

1

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE***Pt: accettazione e cup - medicina riabilitativa; p1° URP- uffici protocollo; p2° poliambulatorio; p3° uffici prevenzione; p4° sala riunioni***0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

cancello>spazio protetto>rampa>loggiato>rampa>porta> atrio>porta>ingresso>spazi distributivi> uffici dagli spazi distributivi>ascensore>ai piani superiori

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.**2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

11



Rif. Foto

300

300

Destinazione : UFFICI**Struttura:**

COMUNE DI PISA

palazzo pretorio PIANO TERRA
- Ufficio Anagrafe, cie

si



ingresso Lungarno Gambacorti

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

Percorso esterno con difficoltà--al piano terra- Anagrafe, CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Gradino a salire > Marciapiede > Soglia > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 250

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 140x2
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 70
Porte Interne:
Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 140
Profondita' Cm: 150
Ampiezza Porta: 90

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm. 115

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 70 < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'



11



Rif. Foto

301	301	Destinazione : UFFICIO	palazzo mosca piani superiori
		Struttura: COMUNE DI PISA	

Intestazione
 piazza XX settembre 1

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE  4 NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE  3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE  6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

al p.1° sono presenti uffici: Contratti-Gare-Personale- chiedere al personale di servizio un aiuto per attivare il servoscala interno - la non accessibilità è dovuta al servoscala che può portare non oltre 190 kg e solo carrozze manuali

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 Sede stradale > Gradino a salire > Marciapiede > Soglia > Porta d'ingresso > Ingresso>ascensore>uffici

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parch. - Percorso <input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.I A Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale Su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale A Raso	5 Largh. Min. <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text" value="250"/>
6 Pavimentazione <input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	9 Ostacoli <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

10 Tipologia Ingresso <input type="checkbox"/> Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/>	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <input type="text" value="140x2"/> Cm. <input type="text"/>
14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà'	15 Altezza Citof. Campanello <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text"/>	15/a Campanello <input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente	15/a Corrimano Cm. <input type="text"/>

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input type="checkbox"/> Su Più Piani	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text" value="85"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 Collegamenti - Interni <input checked="" type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	22 Altezza Bancone Biglietteria Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100	
22/a Percorsi Tattili <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	22/b Percorsi Tattili Tipologia <input type="checkbox"/> Loges <input checked="" type="checkbox"/> Altro...	22/b Stalli Di Sosta <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...

23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: <input type="text" value="140"/> Profondità Cm: <input type="text" value="150"/> Ampiezza Porta: <input type="text" value="90"/>	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> <80 <input checked="" type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text" value="115"/>	26 Segnaletica Per Non Vedenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input checked="" type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficoltà' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text" value="80"/> <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	32 Presenza Di Ausili <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	33 Accessibilita Del Servizio Igienico ACCESSIBILE CON DIFFICOLTÀ' 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rif. Foto

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

302

302
/1**Destinazione :** UFFICIO**Struttura:** COMUNE DI PISA

si



vicolo del moro

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

Chiedere al personale di servizio un aiuto per attivare i servoscala (SOLO per carrozzine manuali) interni al Piano secondo Sono presenti gli uffici di: Edilizia Privata-Condono Edilizio-Servizio Gestione del Territorio

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Soglia > Porta d'ingresso > Ingresso>servoscale> ascensori

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.**2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. **6 Pavimentazione**

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm.
Numero
Gradini. **12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm.
Cm. **14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm. **15/a Campanello**

- Presente
 Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
Passaggi Interni:**19 Dislivelli Interni**

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

- <80
 60-130
 >130

Cm. **26 Segnaletica Per Non Vedenti**

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 


- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:**32 Presenza Di Ausili**

- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto

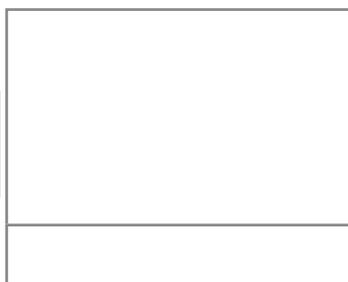

302

302
/2**Destinazione :** UFFICIO

piano secondo

Struttura: COMUNE DI PISA

si



vicolo del moro

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE***Il piano terzo risulta non accessibile in quanto il servoscala si ferma al piano primo e l'ascensore al piano secondo***0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

Sede stradale > Soglia > Porta d'ingresso > Ingresso>servoscale> ascensori

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.**2 Tipologia Parcheggio**

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm.
Numero
Gradini. **12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm.
Cm. **14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima
Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima
Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima
Porte Interne: Cm. < Cm 90 > Cm 90**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto

--	--	--	--

303

303

Destinazione : UFFICIO COMUNALE**Struttura:** PALAZZO CEVOLI

via s.martino

108

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE



1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

per arrivare all'ascensore 3 gradini - previsione ascensore nell'atrio esterno

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

z.t.l.> sede stradale<marciapiede<scalino

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.l Su Marciapiede
 In Z.t.l A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. +4-16
 Numero
 Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 115x2 87x2
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 135
 Profondita' Cm: 110
 Ampiezza Porta: 80

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm. 110

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 90 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto

304

304

Destinazione : UFFICIO COMUNALE**Struttura:** PALAZZO CEVOLI

via s.martino

106

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

z.t.l.> sede stradale<marciapiede<scalino

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.l Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.l A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. +4-16
Numero
Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 115x2 87x2
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm.

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 135
Profondità Cm: 110
Ampiezza Porta: 80

25 Altezza Pulsantiera

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. 110

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolta'
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 90 < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

Rif. Foto

305

305

Destinazione : BAR**Struttura:** PALAZZO CEVOLI

via s.martino

104

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

z.t.l.> sede stradale<marciapiede<scalino

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.l Su Marciapiede
 In Z.t.l A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 7

Numero
Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 75

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 120 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 90 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto

306

306

Destinazione : TABACCHI**Struttura:** PALAZZO CEVOLI

via s.martino

112

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****4 NON ACCESSIBILE****1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE****0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

z.t.l.> sede stradale<marciapiede<scalino

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.**2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.l Su Marciapiede
 In Z.t.l A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. **6 Pavimentazione**

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm. **15/a Campanello**

- Presente
 Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm. **26 Segnaletica Per Non Vedenti**

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto

--	--	--	--

307

307

Destinazione : CARTOLERIA FRAVEGA**Struttura:** PALAZZO CEVOLI

via s.martino

102

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO****1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE****0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

z.t.l.> sede stradale<marciapiede<scalino

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.**2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.l Su Marciapiede
 In Z.t.l A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

Rif. Foto

308

308

Destinazione : Ex LEGATORIA**Struttura:** PALAZZO CEVOLI

via s.martino

110

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE

chiuso

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

z.t.l.> sede stradale<marciapiede<scalino

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.l Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.l A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 10
Numero 1
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 66x2
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
- Gradino
-
- Ascensore
-
- Scala
-
- Rampa
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 88 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

-
- Presenti
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
- Non Presenti
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondità Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficoltà'
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
Porte Interne:
 < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

-
- Presenti
-
- Non Presenti

33 Accessibilità Del Servizio Igienico

Rif. Foto

309

309

Destinazione : EMEROTECA**Struttura:** PALAZZO CEVOLI

via s.martino

110

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE

si deve trasferire!!!

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

z.t.l.> sede stradale<marciapiede<scalino

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.l Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.l A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna
-
-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 88 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto

310

310

Destinazione : FONDO COMMERCIALE**Struttura:** MERCERIA CLAUDIO

via nunziatina

40

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE

sfitto

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm.
Numero
Gradini.**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm.
Cm. **14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima
Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima
Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima
Cm. < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto

311

311

Destinazione : ALTRO**Struttura:** EX MACELLERIA

via mazzini 35

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE



7 STRUTTURA NON RILEVABILE



7 STRUTTURA NON RILEVABILE

sfitto

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto			
-----------	--	--	--

312

312

Destinazione : PARCO**Struttura:** PARCO COSIMO E DAMIANO

via s.cosimo

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

z.t.l.> sede stradale<rampa

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.l Su Marciapiede
 In Z.t.l A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Rampa
 Gradino
 Servoscala
 Ascensore
 Scala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto

313

313

Destinazione : CHIESA**Struttura:** EX CHIESA S.ANTONINO

via qualquonia

1

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

z.t.l.> sede stradale<marciapiede<scalino

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.l Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.l A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondità Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficoltà'
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni


Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilità Del Servizio Igienico

Rif. Foto

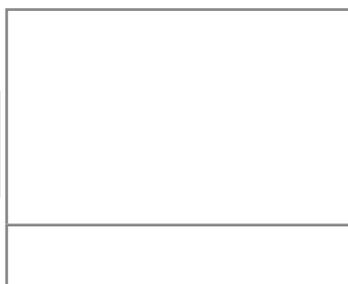

314

314

Destinazione : UFFICIO**Struttura:** SUNIA SINDACATO INQUILINI CGIL

via s.paolo

33

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE**3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO****2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

z.t.l.<raccordo rudimentale

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.l Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.l A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm. 54
Numero
Gradini.**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm. 115x2
Cm.**14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima
Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima
Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:**25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima
Porte Interne: Cm. 76-65 < Cm 90 > Cm 90**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto

315

315

Destinazione : UFFICIO**Struttura:** SEDE SOCIETÀ SPORTIVA CANOTTIERI

via benedetto da palude

2

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

sede stradale a raso<gradini>ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

Rif. Foto

316

316

Destinazione : UFFICIO**Struttura:** SEPI

piazza dei facchini

16

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA

1 SISTEMI DI COMUNICAZIONE
TESTUALI

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio<z.t.l. a raso<rampa<atrio<rampa<ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.l Su Marciapiede
 In Z.t.l A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



Rif. Foto

318

318

Destinazione : UFFICIO**Struttura:** URP

lungarno galilei

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio<sede stradale<attraversamento<marciapiede<attraversamento<marciapiede<rampa<ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 16

Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 85

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 110 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 95 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



Rif. Foto

--	--	--	--

319

319

Destinazione : UFFICIO**Struttura:** SCUOLA NORMALE

piazza s.felice

7

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

z.t.l.> sede stradale<marciapiede<scalino

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.l Su Marciapiede
 In Z.t.l A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. +12-4
 Numero
 Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 75x2
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

Rif. Foto			
-----------	--	--	--

320

320

Destinazione : AVVOCATURA CONCONSUMATORI**Struttura:** EX ECA

via della scuola

12

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE



1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

z.t.l.> sede stradale<marciapiede<scalino

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.l Su Marciapiede
 In Z.t.l A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto

--	--	--	--

321

321

Destinazione : UFFICIO**Struttura:** UNIONE INQUILINI

via del cuore

7

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio> sede stradale z.t.l.<scalino

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.l Su Marciapiede
 In Z.t.l A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 50
 Numero 3
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 80
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

NON ACCESSIBILE



Rif. Foto

322

322

Destinazione : SPAZIO ESPOSITIVO**Struttura:** PALAZZO BLU

lungarno gambacorti

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE****0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

parcheggio z.t.l.< sede stradale<rampa<ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.**2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.l Su Marciapiede
 In Z.t.l A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 47

Numero 3
Gradini.**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 160

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 120
 Profondità Cm: 140
 Ampiezza Porta: 80

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 80 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



Rif. Foto

--	--	--	--

323

323

Destinazione : UFFICIO**Struttura:** CIRCOSCRIZIONE

via contessa matilde

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

piano superiore non accessibile per sedia a ruote

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio privato<marciapiede<ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.**2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

Rif. Foto

324

324

Destinazione : STRUTTURA SANITARIA**Struttura:** MEDICINA DELLO SPORT

via I. bianchi

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

è presenta una pedana con rulli per gli esercizi con sedia a ruote.

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio riservato<piazzale<ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 4

Numero 1
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 70

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 85 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



2l-dx



L'immagine rappresenta un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.

325

325

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA**Struttura: CENTRO POLIVALENTE PARODI**

via s.zeno

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE**4 NON ACCESSIBILE****2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio interno <area pedonale<ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 20

Numero 1
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 65x2

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 60 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


- Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'



21



L'immagine è un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.

326

326

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA**Struttura: ASILO BETTI**

via settembrini

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE**2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

rampa presenta aspetti di pericolosità: sconnessa

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio<cancello<cortile<rampa<ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'



3l-dx



L'immagine è un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.

327

327

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA**Struttura: MEDIE FIBONACCI**

via lalli

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE****0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

parcheggio interno<cortile<rampa<ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.**2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 100

Numero
Gradini.**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 120

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm. 155

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm. **26 Segnaletica Per Non Vedenti**

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 90 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



3l



L'immagine è un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.

328

328

Destinazione : MUSEO

Struttura: PALAZZO LANFRANCHI



lungarno galileo galilei

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio<marciapiede non raccordato<rampa<ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 13
 Numero
 Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 65x2
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 100
 Profondita' Cm: 180
 Ampiezza Porta: 80

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 90 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



3l



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.

329

329

Destinazione : SPAZIO ESPOSITIVO**Struttura:** SMS

viale delle piagge

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****4 NON ACCESSIBILE****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE****0 Descrizione Percorso Esterno - Interno****1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.****2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. **6 Pavimentazione**

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm.
Numero
Gradini. **12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm.
Cm. **14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm. **15/a Campanello**

- Presente
 Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
Passaggi Interni:**19 Dislivelli Interni**

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

- <80
 60-130
 >130

Cm. **26 Segnaletica Per Non Vedenti**

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:**32 Presenza Di Ausili**

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



Rif. Foto

--	--	--	--

330

330

Destinazione : UFFICIO**Struttura:** ANNONA (POLIZIA MUNICIPALE)

VIA CORRIDONI

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio< sede stradale<scalini<ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 30
 Numero 3
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 50x2
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 80 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


- Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'



11



331

331

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA**Struttura:** EX GEA (UNIVERSITÀ)

via duca d'aosta

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE****0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

parcheggio privato<cortile<rampa<ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.**2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


- Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



31



L'immagine è un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.

332

332

Destinazione : ALTRO**Struttura:** ASSOCIAZIONE GRAZIA DELEDDA

piazza s.francesco

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm.
Numero
Gradini. **12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm.
Cm. **14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna
-
-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 


-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne: **32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

11

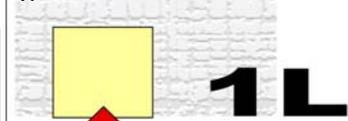

333

333

Destinazione : STRUTTURA SCOLASTICA**Struttura:** MEDIA FIBONACCI - SUCCURSALE

piazzas san francesco

3

050 540062

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

ingresso da via s. lorenzo come scuole elementari

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

cancello>giardinetto>marciapiedi> due gradini con altezza 34cm> porta > ingresso> 5 gradini a scendere>chiostro>soglia> atrio> 4 gradini con servoscala>porta> scala con servoscale> piano primo> porta> corridoio>porta>corridoio>aule. dal corridoio > soglia> bagno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 34
 Numero
 Gradini. 2

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 160
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm. 92

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 120
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 50x2 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'



3l

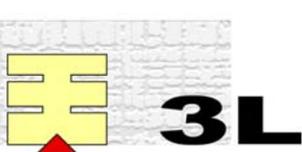

L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.